


## 浮遊菌数測定結果

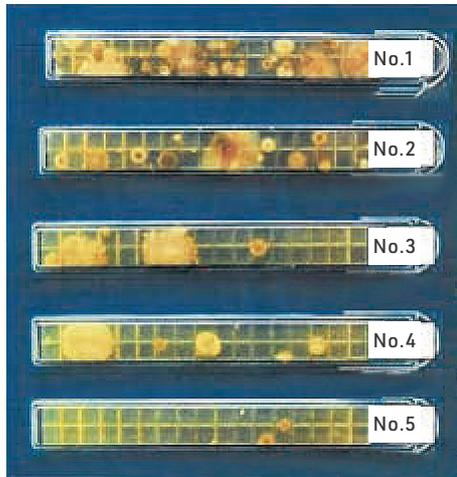

	経過時間	200L	1,000L換算値
No.1	加湿器稼働前	45cfu	225cfu
No.2	試料添加 1時間後	24cfu	120cfu
No.3	試料添加 2時間後	11cfu	55cfu
No.4	試料添加 3時間後	7cfu	35cfu
No.5	試料添加 4時間後	6cfu	30cfu